CARGAS MEDIAS HORARIAS Y CURVA DE ENERGIA ESTACIONALES

INVIERNO

DIAS HABILES (76 días)

Carga medida en Central Batlle y Ordóñez y Sub-Estación Norte, Lado 31,5 kV Año 1951 - Carga máxima 128 M.W.

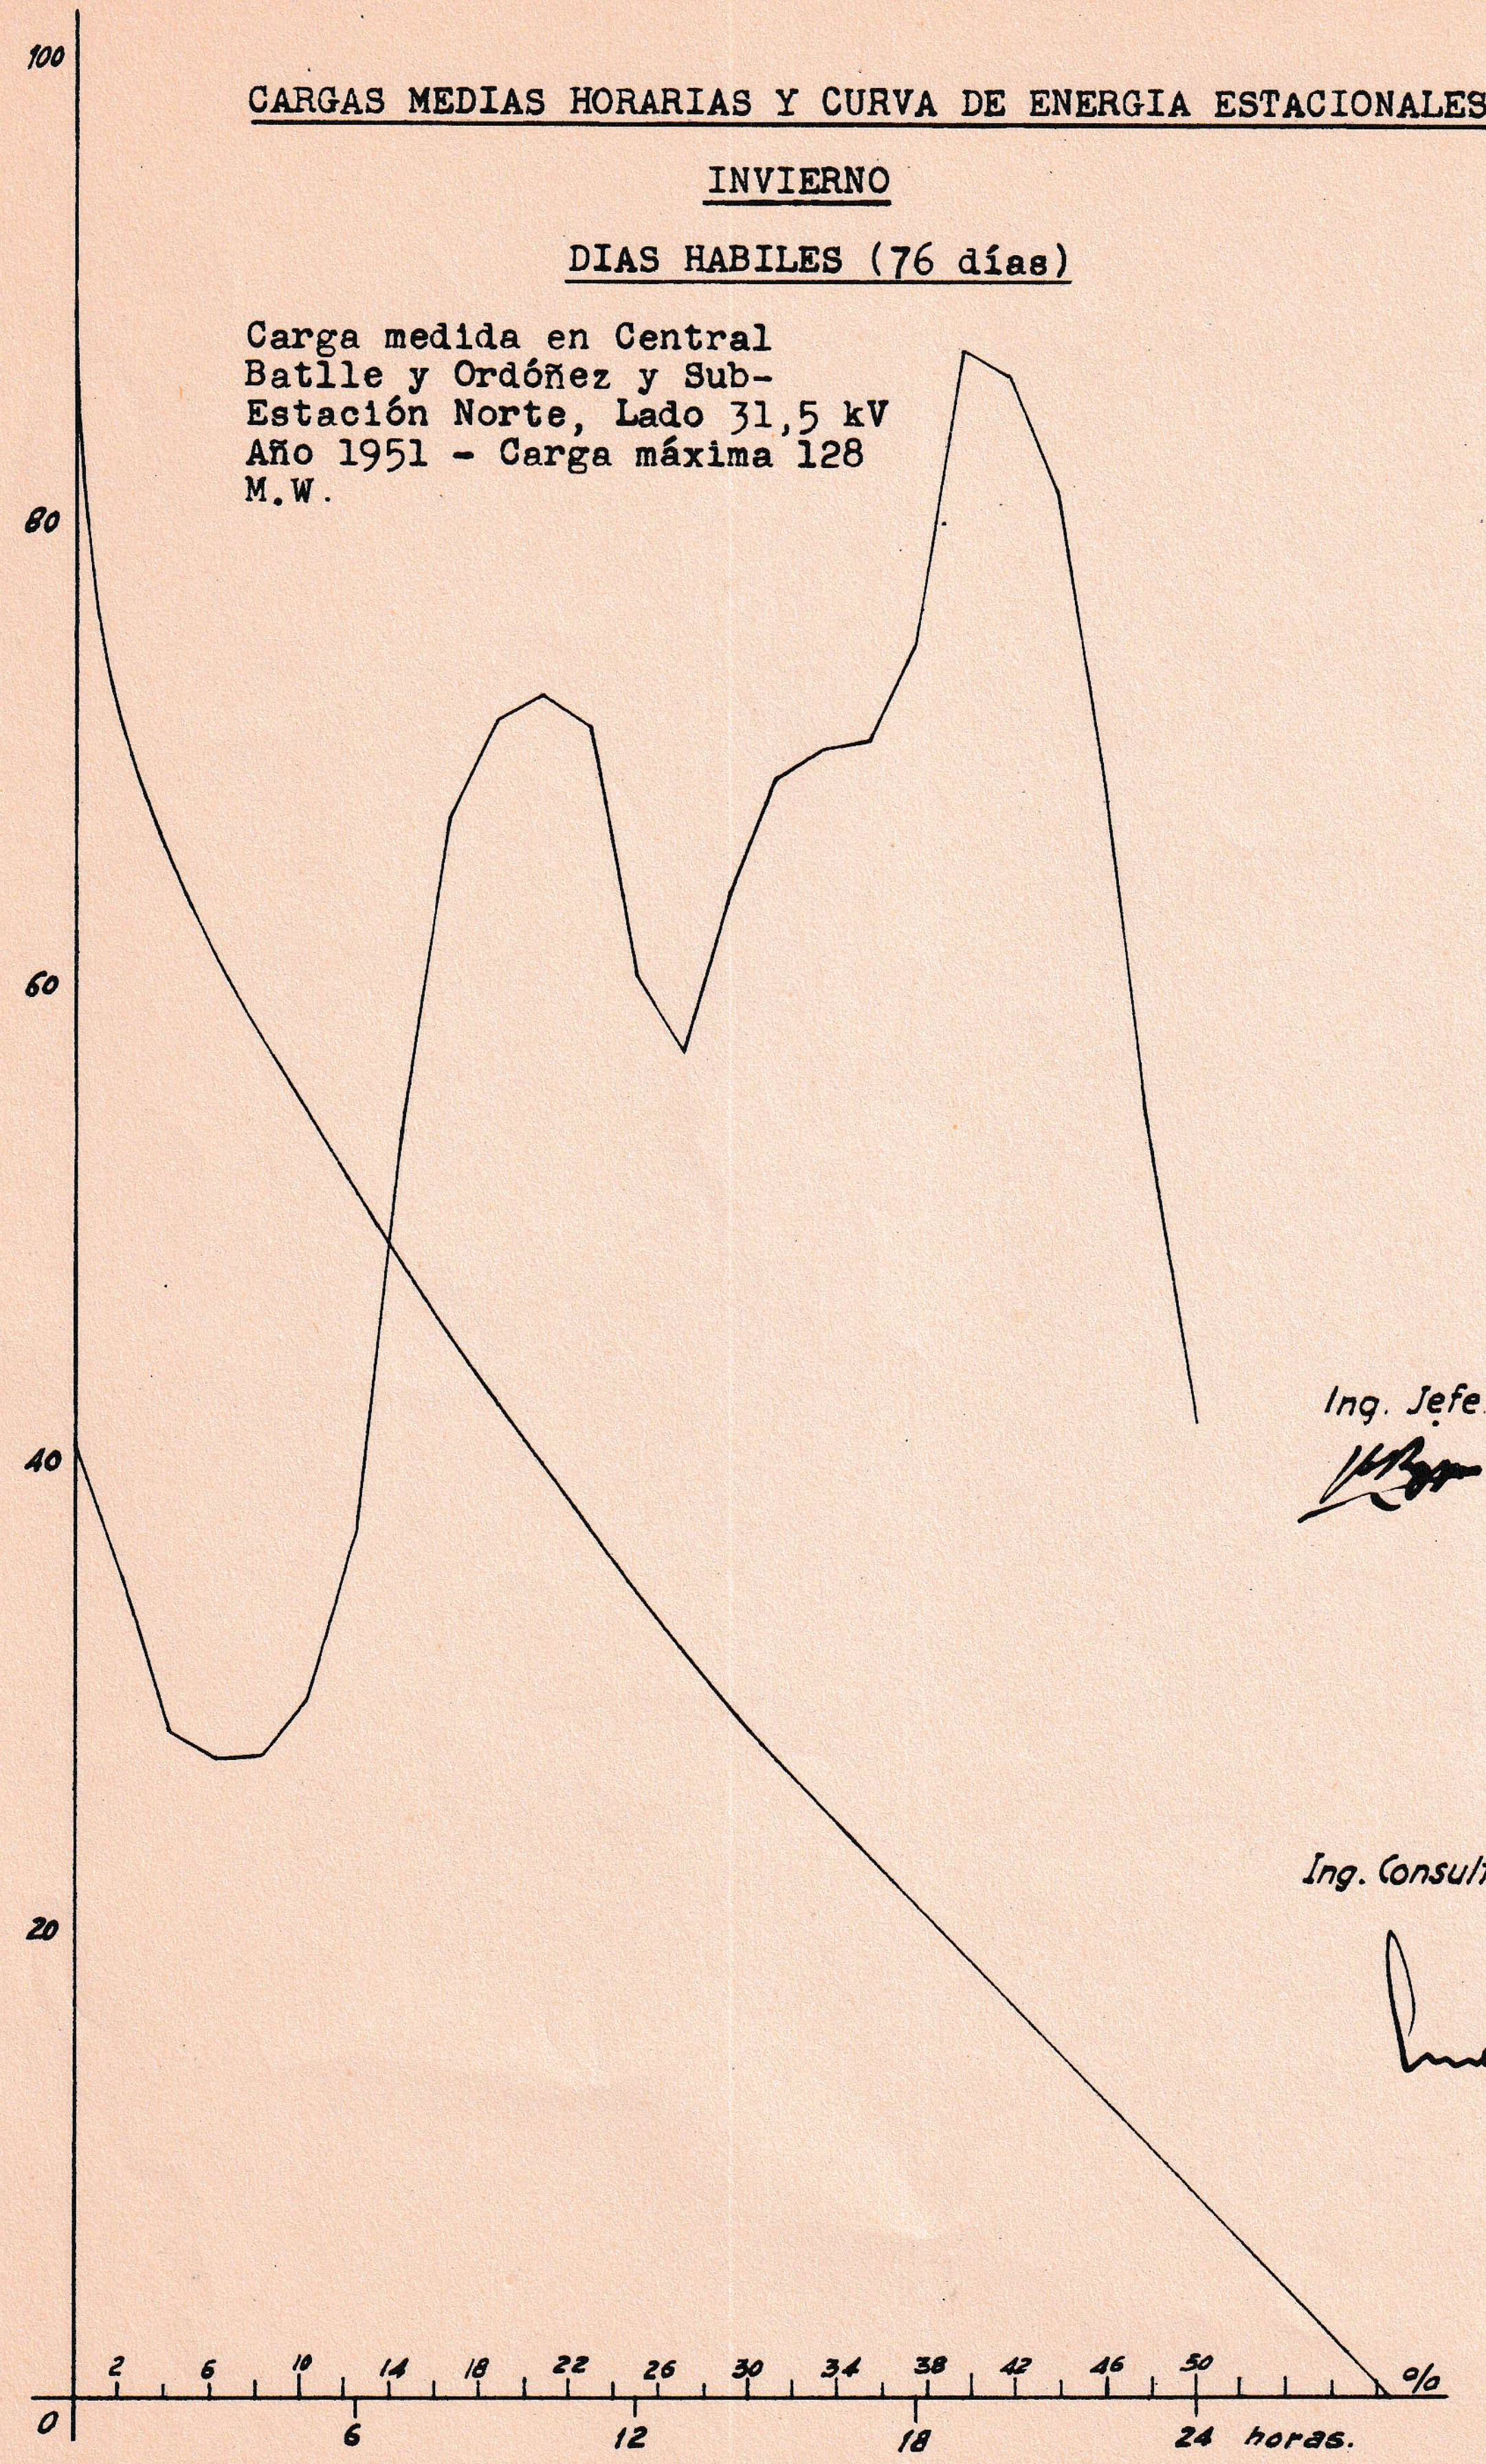

Ing. Jefe:

Ing. Consultor:

ANEXO

Nº 5399

CARGAS MEDIAS HORARIAS Y CURVA DE ENERGIA ESTACIONALES

PRIMAVERA Y OTOÑO

DIAS HABILES (147 días)

Carga medida en Central Batlle y Ordóñez y Sub-Estación Norte, lado 31,5 kV. - Año 1951 - Carga máxima 128 M.W.

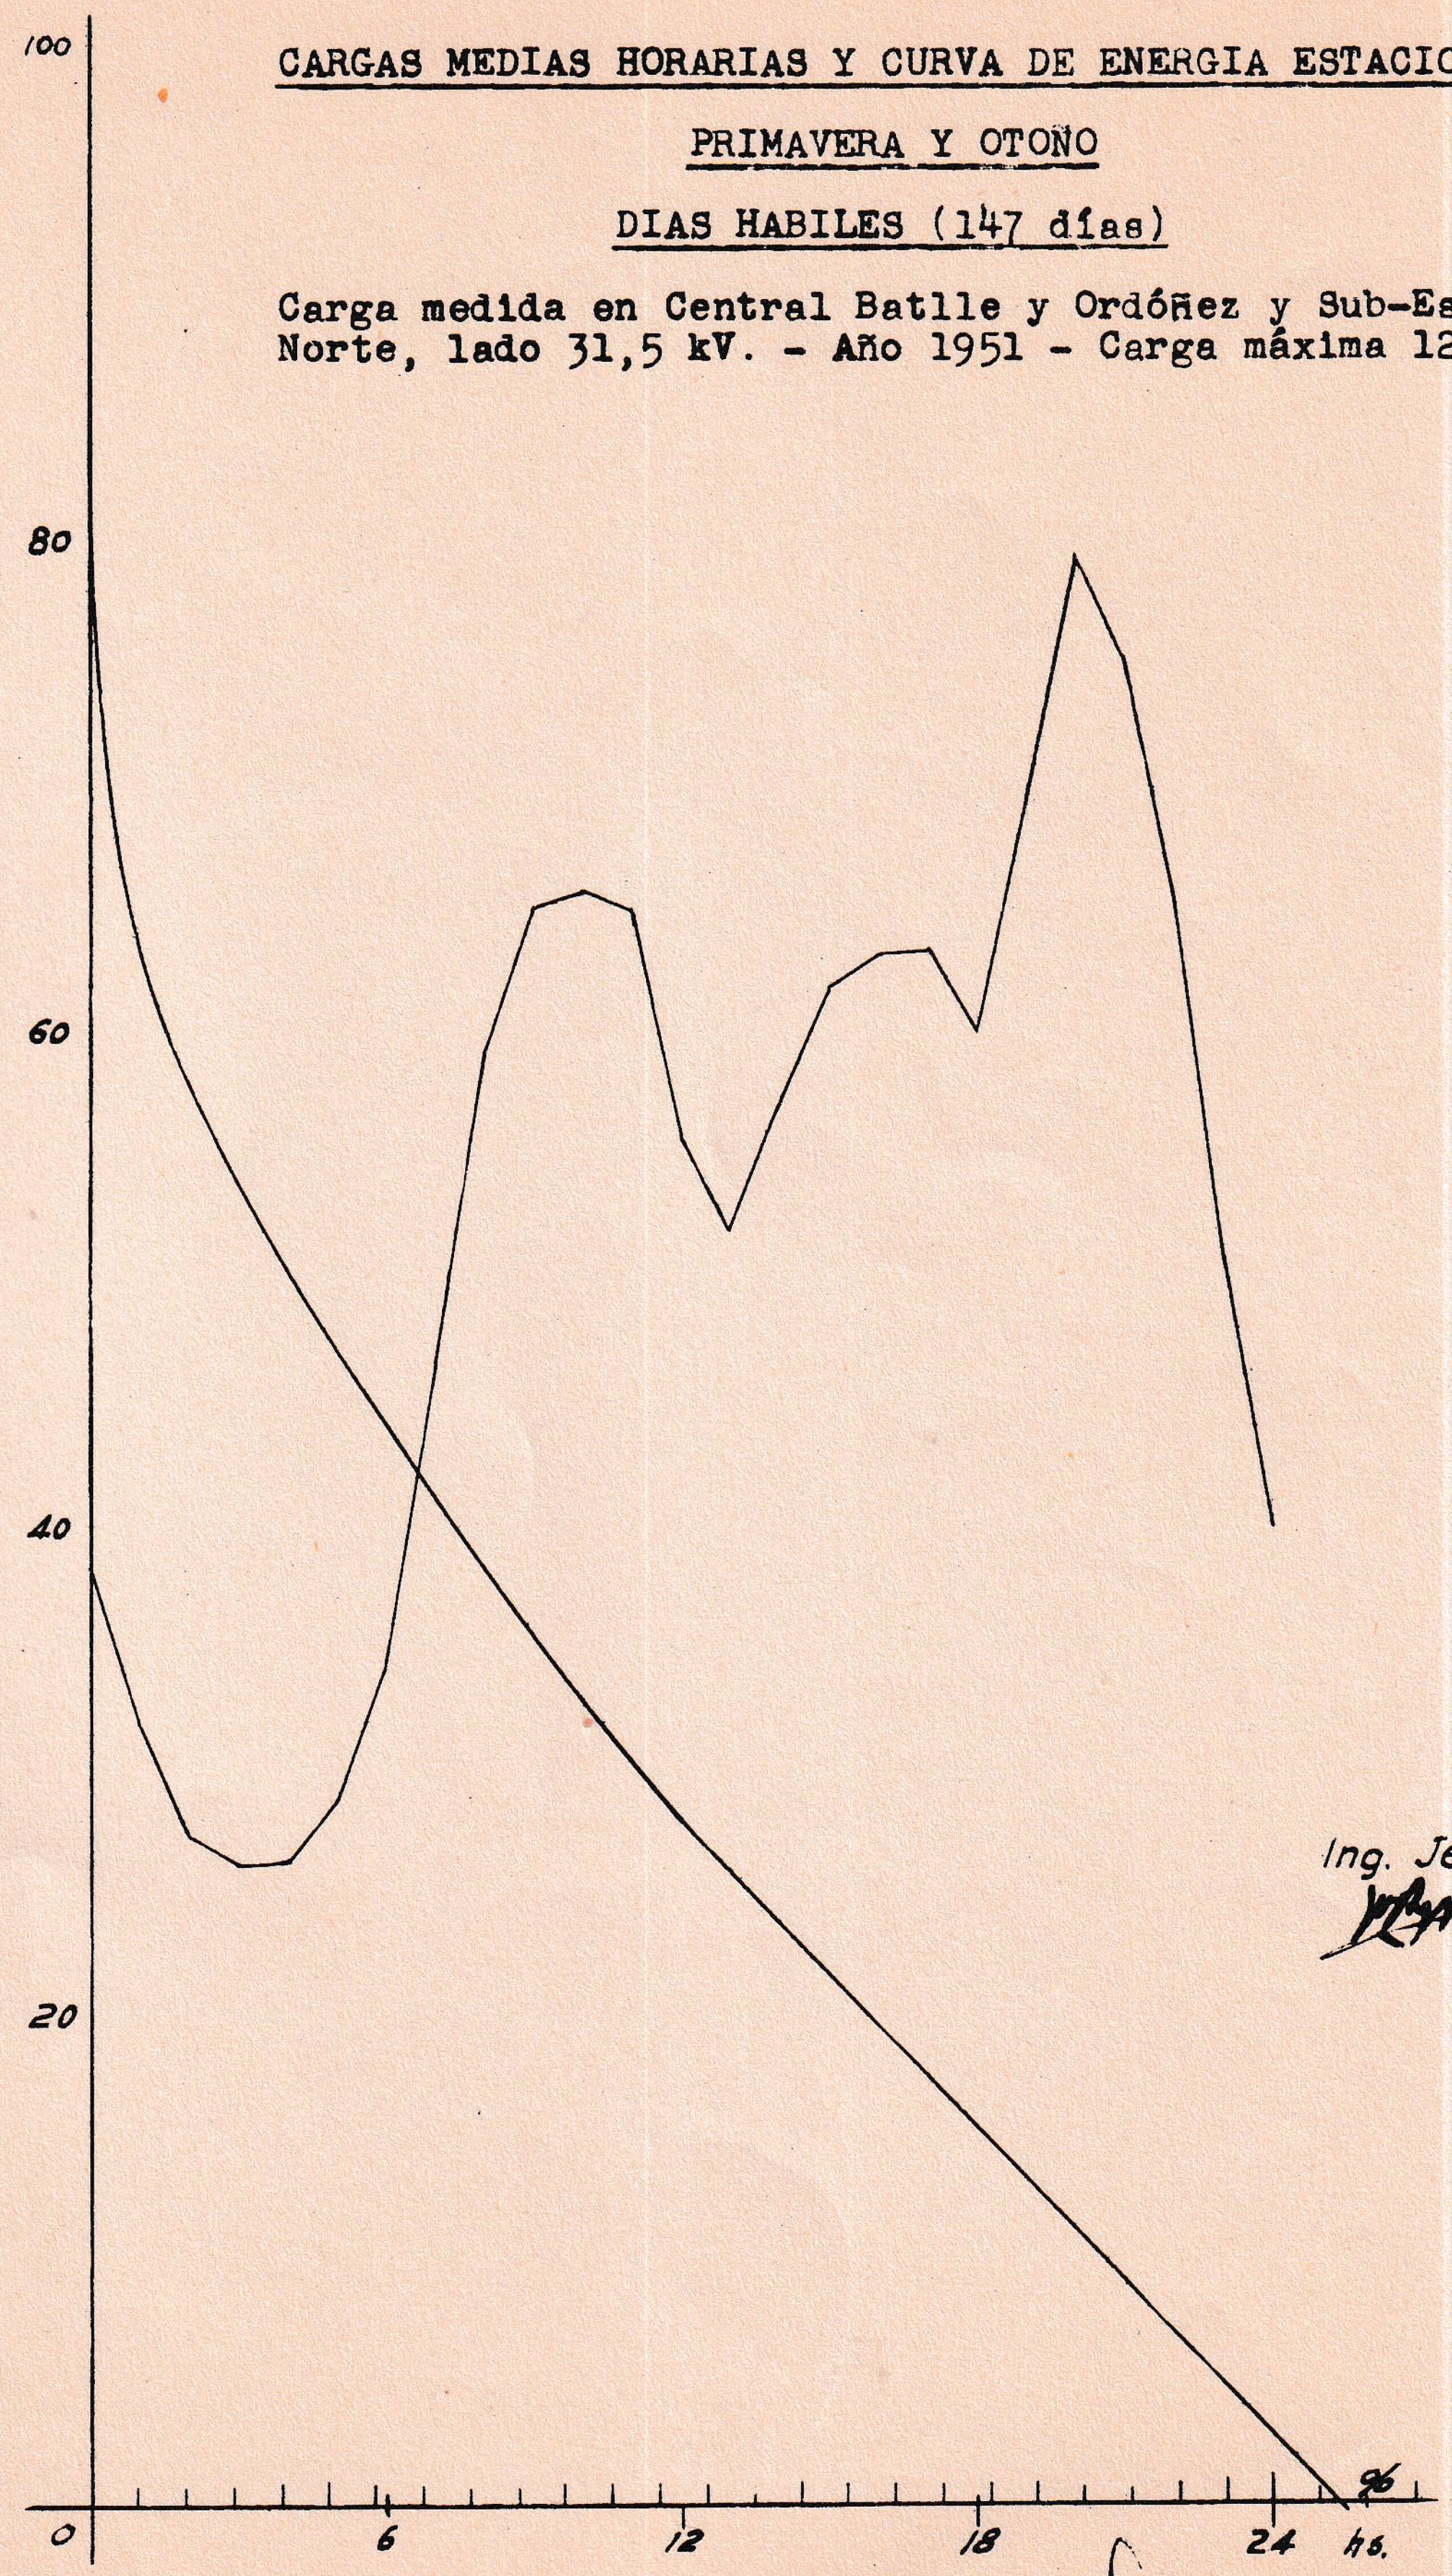

Ing. Jefe:

Ing. Consultor:

ANEXO 11 h

Nº 5400